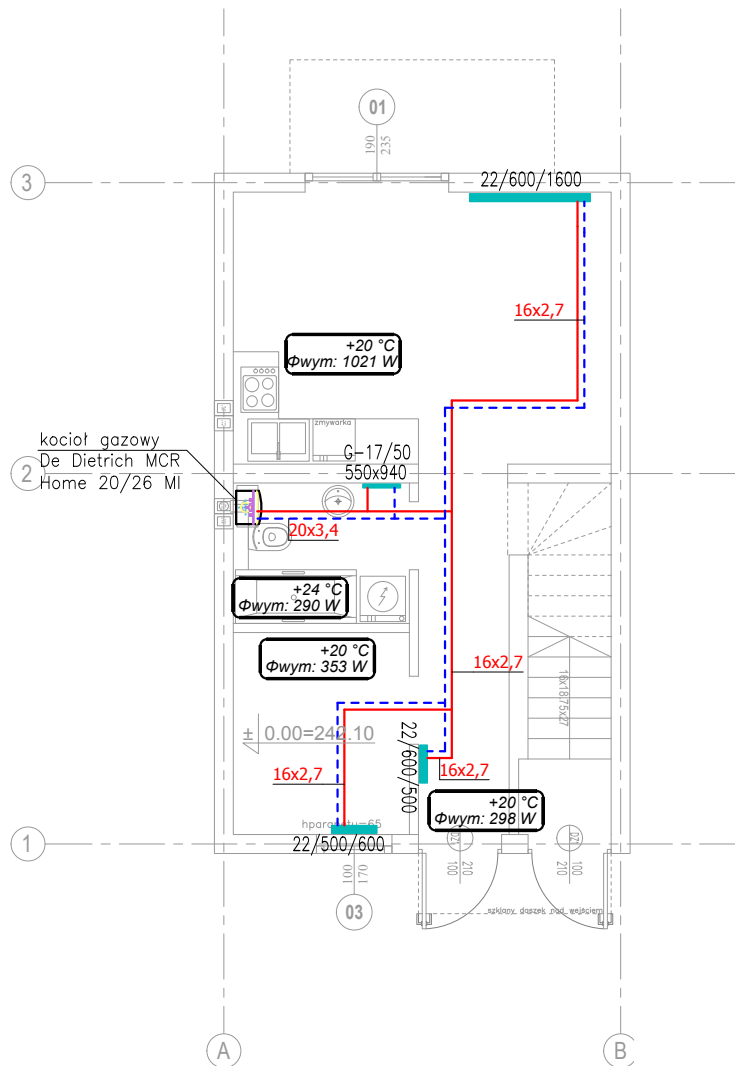






ETAP 1
rzut parteru



LEGENDA:

- 
PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
($t_z=55^\circ\text{C}$, $t_p=40^\circ\text{C}$)
- 
GRZEJNIK PANELOWY VK wys. 0,50m,
dł. 0,50m zasilany z dołu firmy Diamond.
- 
TEMP. W POMIESZCZENIU/ZAPOTRZEBOWANIE MOCY
- 
PION INSTALACJI C.O.

Dopuszcza się zabudowę kotła innego producenta przy zachowaniu parametrów niegorszych od zastosowanych w projekcie.