


ETAP 1  
rzut poddasza

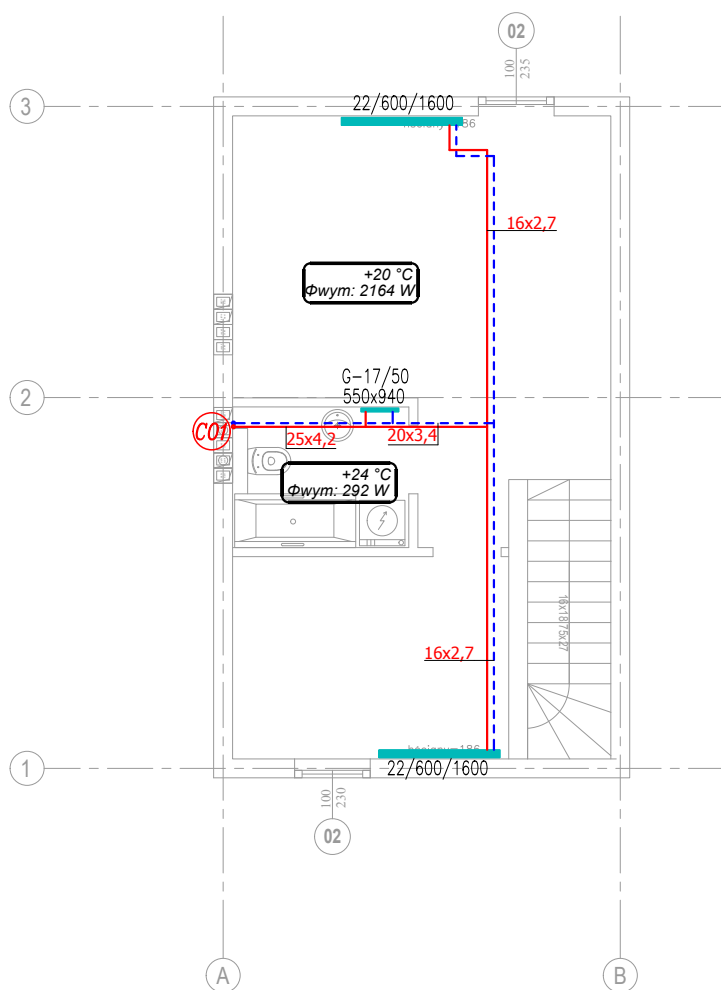

LEGENDA:

- PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
( $t_z=55^\circ\text{C}$ ,  $t_p=40^\circ\text{C}$ )
- GRZEJNIK PANELOWY VK wys. 0,50m,  
dł. 0,52m zasilany z dołu firmy Diamond.
- +20 °C

Φwym: 1100 W

TEMP. W POMIESZCZENIU/ZAPOTRZEBOWANIE MOCY
- C.O.

PION INSTALACJI C.O.