






ETAP 1
rzut piętera

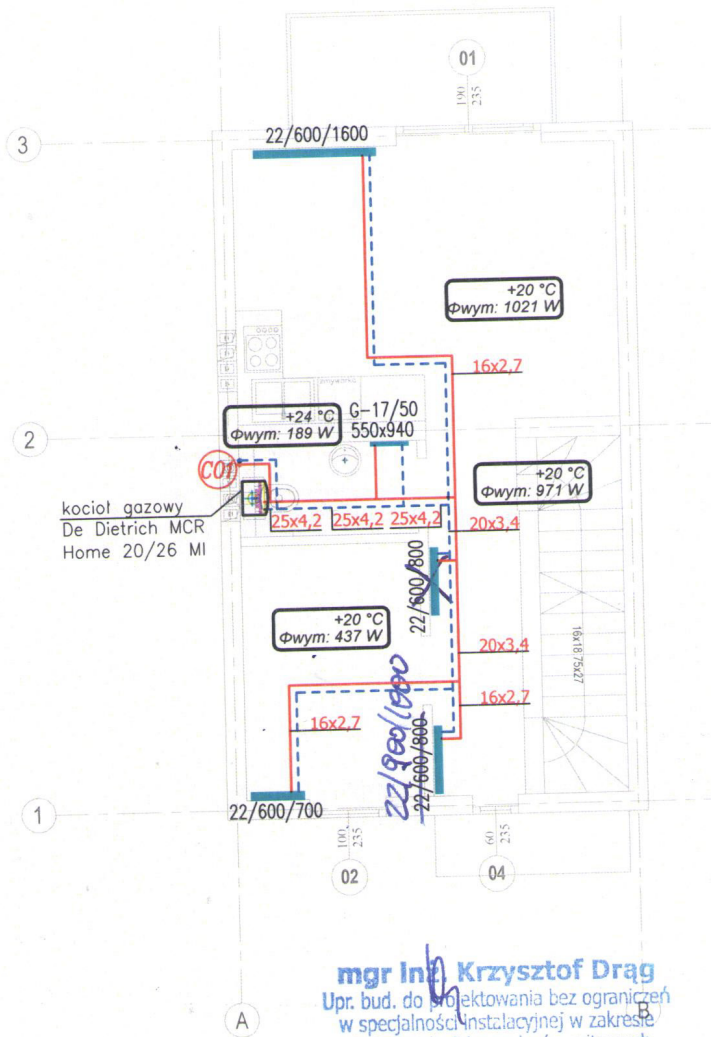

LEGENDA:

-  PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(tz=55°C, tp=40°C)
-  22KV/500/500
GRZEJNIK PANELOWY VK wys. 0,50m,
dl. 0,52m zasilany z dotu firmy Diamond.
-  TEMP. W POMIESZCZENIU/ZAPOTRZEBOWANIE MOCY
-  PION INSTALACJI C.O.

Wskazano się zabudowę kotła innego producenta przy zachowaniu parametrów niegorszych od zastosowanych w projekcie.